

LÁTTAM 20. 19. 05. 29.

459/307

Törvénykezési!


ÜGYINTÉZÉSRE KAPJA

Takarácsony + Kovács Edit

ALÁÍRÁS:




-495/186-



36600/1327-18/2019.ált.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

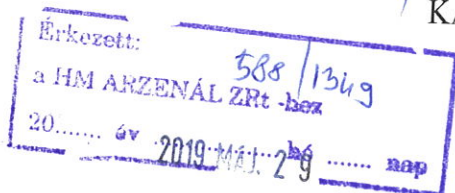

Tárgy: HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
Nyírtelek 0355/30 hrsz-ú ingatlanon lévő felületkezelő,
galvánüzem vízellátás, szennyvízelvezetés és
csapadékvíz elhelyezés vízjogi üzemeltetési engedély
módosítás

Ügyszám: 36600/1327/2019.ált

Iktatószám: elektronikus bélyegző szerint

Vksz.: Tisza/8764

Ügyintéző: Török Ádám

Telefon: 56/501-900 20090 mellék

H A T Á R O Z A T

1./ A **HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.** (4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121, 0355/30 hrsz.; a továbbiakban: Engedélyes,) **részére**, 6031-04/93 iktatószámú határozattal kiadott majd H-4743-4/2004, 9027-2/2006., 1897-3/2013., 1606-5/2014. és 36500/2525/2017.ált. számú határozattal módosított 37/367-1993. (**Tisza/8764**) **vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyét** – kérelemre

módosítom,

az Engedély vízikönyvi számát 37/367-1993-ról Tisza/8764 -re módosítom

2./ Engedélyezett vízellátási feltétel:

1. Vízellátás

A technológiához szükséges víz biztosítása teljes mértékben közüzemi hálózatról van biztosítva.

Vízkészletjárulékmal kapcsolatos adatok:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok

Felszín alatti vízkivétel:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a) lekötött éves vízmennyiség: | 480 m³ |
| b) vízhasználat jellege: | gazdasági célú egyéb |
| c) „g” szorzó értéke: | 4,0 |
| d) vízmérés módja: | mért |
| e) vízkészlet jellege: | rétegvíz |
| f) víz minősítése: | II. osztály |

g) víztest állapota: jó, „t” szorzó értéke: 1,0

VOR Objektumazonosítók:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AQE522	Nyírtelek 0355/30 hrsz. galvánüzem HM Arzenál Zrt.	Kommunális vízhasználati egység
AKV812	Nyírtelek vízműrendszer	Vízműrendszer
AIN410	Nyírtelek szennyvízrendszer	Szennyvízrendszer
ACK822	HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt, Nyírtelek K-31 (1-es mf. kút)	Kút
ACK823	HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt, Nyírtelek K-50 (2-es mf. kút)	Kút
APZ952	HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt, Nyírtelek 0355/30 hrsz.	Felszín alatti vízelvonási hely
AQE554	Nyírtelek galvánüzem HM Arzenál Zrt. csapadékvíz szikkasztás	Felszín alatti vízbetáplálás

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját és mellékletét képező tervdokumentáció tartalmazza.

3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2024. május 31-ig hatályos.

Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárt előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

- Az engedélyes köteles:
 - Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
 - A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani.
 - Tudomásul venni, hogy az engedélyezett vízellátási létesítmények minden változtatása, illetve bővítése csak az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével hajtható végre.
 - Az üzemeltetett létesítmény állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
 - Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén, a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.
- Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízellátási létesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni:

- Az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
4. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulásokban foglaltakat be kell tartani.
 5. Az engedélyes személyében beálló minden változást a változás napjától számított 30 napon belül a vízikönyvbe való bejegyzés végett az I. fokú vízügyi hatóságnak kötelező bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
 6. Az engedélyezett vízilétesítmények rendeltetésszerű használatát, és ezen engedély szerinti üzemeltetését, karbantartását folyamatosan biztosítani kell.
 7. Az engedélyezett vízilétesítmények minden változtatása, illetve bővítése csak az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével hajtható végre.
 8. Az engedélyezett vízilétesítményekkel kapcsolatosan megállapított adatokat érintő minden változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
 9. Az üzemeltetés során kötelező az üzemnaplót vezetni, amelyben rendszeresen rögzíteni kell az üzemeltetés során tett intézkedéseket (szerelvények cseréje, műtárgyak tisztítása, berendezések karbantartása, cseréje, csatornák és műtárgyaik takarítása, tisztítása, iszaptalánítása...).
 10. Az üzemeltetés során a rendszer létesítményein szükséges karbantartási, helyreállítási munkákat, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet IV. fejezetében – tárgyi vízügyi tevékenységre – előírt biztonsági szabályok betartásával kell végezni.
 11. Az üzemeltetés során szükséges betartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
 12. A vízilétesítmények üzemeltetése során be kell tartani a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendeletben foglaltakat.
 13. Az engedélyes köteles az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet VI. fejezet 31. – Víziközmű-törzshálózatba történő bekötés egyéb szabályai –, VI. fejezet 32. – A közműves ivóvízellátás szabályai –, illetve a VI. fejezet 34. – A közműves szennyvízelvezetés szabályai – alfejezeteiben foglaltakat betartani.
 14. A kutak vizének gázvizsgálatát a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4.§ (1) bekezdés szerinti gyakorisággal kell elvégeztetni.
 15. A víztermelő kutak (üzemelő és tartalék) rendszeres és időszakos méréseit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet alapján kell végezni.
 16. A kutakon kitermelt víz mennyiségének mérését biztosítani kell, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 5.§ (2) bekezdés b) pontja, illetve a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. §-a szerint. Amennyiben a kútfejen olyan beavatkozás szükséges, amely érinti a vízmérőórát, vagy a vízmérő óra plombázását, azt a beavatkozás előtt 10

nappal be kell jelenteni a FETIVIZIG Vízvédelmi és Vízyűjtő-gazdálkodási Osztályának, valamint az illetékes kormányhivatal mérésügyi osztályának.

17. A vízmérő órák állását rendszeresen, legalább havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban dokumentálni kell, a vízmérő meghibásodását, vagy a vízmérő cseréjét az engedélyesnek a területileg illetékes vízügyi hatóságnak nyolc napon belül be kell jelenteni.
18. A vízkivétel mérésére felszerelt vízórák esedékes hitelesítését, illetve szükségesség esetén új hiteles vízóra felszerelését kötelező elvégezni. A hitelesítésről a tanúsítványt kérjük az üzemnapló mellékleteként megőrizni.
19. Az esetleges szennyeződések vízáadó rétegbe történő lejutása elleni védelem érdekében a kutak megfelelő lezárásáról, valamint a kutak és védőterületeik állagmegóvásáról gondoskodni kell.
20. VKJ fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó előírások:
 - a. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
 - b. Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a tényleges vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
 - c. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C.§ 1. bekezdés c) pontja szerint esetén vízkészletjárulék fizetési kötelezettség nincs, továbbá a 15/C.§ 2. bekezdés alapján adatszolgáltatási kötelezettsége sincs.
21. A technológiai szennyvíz előtisztító műtárgy rendszeres karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni kell oly módon, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paraméterei megfeleljenek az előírt kibocsátási küszöbértékeknek.
22. A városi közcsatornába kibocsátott szennyvíz minőségi paraméterei meg kell feleljenek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet III. rész 33. fejezet (galvanizálás) és 4. számú melléklet egyéb befogadóba való közvetett bevezetésre előírt küszöbértékeknek az alábbiak szerint:

szennyező anyagok	telekhatáron belüli utolsó akna (elkeveredés után)	technológiai (felületkezelés) szennyvíz (elkeveredés előtti helyen)
	küszöbérték mg/l	
pH	6,5-10	
Dikromátos oxigénfogyasztás KOI_k	1000	
Biokémiai oxigénigény	500	
Összes szerves nitrogén	120	
Összes nitrogén	150	
Ammónia-ammónium-nitrogén	100	
Összes foszfor	20	
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50	
Összes só	2500	
10' ülepedő anyag	150	
Összes arzén		0,1
Összes ólom		0,5
Összes kadmium		0,2
Összes cink		2
Összes króm		0,5
Króm VI		0,1
Összes réz		0,5
Összes nikkel		0,5
Összes ezüst		0,1
Összes ón		2
Cianid könnyen felszabaduló		0,2
Szulfidok		1
Aktív klór		0,5
Összes alumínium	3	
Toxicitás (hal)	6	
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)		1

- A küszöbértékek a hivatkozott rendelet III. rész 33. fejezetének C, D, és E, pontjaiban foglalt további feltételek alkalmazásával értendők.

23. A mintavételi hely:

1. technológiai szennyvíz: a szennyvíz előtisztító után a tisztított szennyvíz medence (más szennyvizekkel való elkeveredés előtt)
2. közsatornába bocsátott szennyvíz: telekhatáron belüli utolsó akna, elkeveredés után.

24. A szennyvíz mintavételt, valamint a vizsgálatokat csak akkreditált személy/szervezet végezheti.

25. A kibocsátásra engedélyezett előtisztított technológiai szennyvíz mennyisége: < 65 m³/év.

26. A keletkező szennyvíz mennyiségét, amennyiben mennyiségmérő nincs felszerelve, a vízfelhasználásból kell számítani (óráról leolvasva), és ezt az üzemnaplóban pontosan rögzíteni kell.

27. Az előtisztítás során keletkező szennyezett iszap, elszállítását végző vállalkozóval kötött szerződést meg kell őrizni, a dokumentumot vagy annak másolatát hatósági ellenőrzés során köteles felmutatni.

28. Az előtisztító berendezés felülvizsgálatát azonnal el kell végezni a műtárgyra vonatkozó hatóságilag megállapított kibocsátási határértékeket megközelítő eredmények esetén.
29. Az engedélyes az üzemeltetés során bekövetkező havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés szerint).
30. Havária esetén a megfelelő szakhatóságokkal kötelező együttműködni. Az ezzel összefüggő károkért helytállni köteles. Továbbá, az átöblítésről (befogadó közcsatorna) a saját költségén köteles gondoskodni.
31. Az anyagtárolás, raktározás, üzemeltetéshez használt gépek tárolása csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen, biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota.
32. **A kibocsátásra vonatkozóan 2019. augusztus 31-ig be kell nyújtani az önellenőrzési terv aktualizált változatát; az új önellenőrzési tervet!** „A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról” szóló **27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet** előírásai alapján, az I. fokú vízügyi hatóságnak kell benyújtani. Az önellenőrzési terv benyújtása a **FEVISZ_EMISZ_ÖBNY adatlapcsomag** kitöltésével és a kész tervdokumentáció adatlapcsomaghoz történő csatolásával teljesíthető.
33. Az előtisztítóról elfolyó tisztított szennyvizek mintavételét az üzemeltetési engedélyben rögzített kibocsátási paraméterekre kell lefolytatni, a **jóváhagyott** önellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően.
34. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat (**FEVISZ_EMISZ_ÖVB adatlapon**) a **tárgyévet megelőző év november 30-ig** kell bejelenteni az I. fokú vízügyi hatóságnak. Az önellenőrzésre kötelezett az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét (**FEVISZ_EMISZ_ÖA adatlapon**) az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, vagy a **mintavételt követő húsz napon belül** az I. fokú vízügyi hatóságnak köteles beküldeni.
35. A telep önellenőrzését a határozatban jóváhagyott önellenőrzési tervnek megfelelően kell végezni. Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről a **27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. számú melléklete** szerinti vízminőség-védelmi alap-bejelentőlapot (**FEVISZ_VAL lap**) kitölteni és az I. fokú vízügyi hatóságnak megküldeni. Az üzemeltető köteles a szennyezőanyag kibocsátásról **évente** összefoglaló jelentést készíteni (**FEVISZ_VÉL lap**) az üzemnaplóban rögzített mérési eredmények alapján, és azt az I. fokú vízügyi hatóságnak **tárgyévet követő év március 31-ig** megküldeni.
36. A kitöltött adatlapokat minden esetben **elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül** kell az I. fokú vízügyi hatóságnak megküldeni.
37. Az említett adatlapcsomagok a következő weboldalról tölthetők le:
<http://web.okir.hu/hu/urlapok>
38. Amennyiben a kibocsátásban lényeges változás nem következik be, az elfogadott önellenőrzési tervet **5 évente** – lényeges változás esetén, annak hatóság általi megállapítása után – felül kell vizsgálni és a hatósággal újból elfogadtatni.
39. Rendkívüli szennyezés bekövetkeztekor a **jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség alapján** (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2)), az alábbiak szerint kell eljárni:

- Amennyiben üzemszerű működésen kívülálló okból rendkívüli szennyezés (műszaki meghibásodás, gondatlan kezelés, baleset, stb.) következik be, az üzemeltető köteles haladéktalanul hatóságunk felé bejelentést tenni.
 - A rendkívüli üzemállapotra jellemző mintát(kat) venni, azokat a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített komponenskörré (egyéb anyaggal történő szennyezés esetén a szennyezőanyagra jellemző komponensekre) bevizsgálni, és a vizsgálati eredményeket hatóságunknak megküldeni. A mintavételt, és a minták bevizsgálását csak akkreditált személy/szervezet (laboratórium) végezheti.
 - Intézkedni az üzemszerű állapot mielőbbi helyreállítása érdekében, illetve azonnali beavatkozást igénylő esetben a külön jogszabályban (90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a kárelhárítást azonnal megkezdeni.
 - A rendkívüli állapot megszűntét követő 30 napon belül **zárójelentést** küldeni Hatóságunkra, amely tartalmazza a rendkívüli üzemállapot elhárítása érdekében elvégzett műszaki beavatkozások bemutatását és egyéb jellemző adatokat (rendkívüli üzemállapot kezdete, vége, a kibocsátott szennyvíz mennyisége $m^3/időszak$ és az időszakhoz rendelt vizsgálatok eredményei).
40. A telephelyen folytatott tevékenységet, a szennyvíztisztítás berendezéseinek, gépeinek, műtárgyainak üzemeltetését, karbantartását, a vonatkozó kezelési és karbantartási utasítások szigorú betartásával kell végezni.
 41. A műtárgyak gyártói által, az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
 42. A Tisza/8764 vksz-ú galvánüzem technológiai szennyvíz előkezelő rendszer üzemeltetési és technológiai utasításában foglaltakat be kell tartani.
 43. Amennyiben az üzemeltetési tapasztalatok alapján a szabályzat felülvizsgálatára kerül sor, a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását haladéktalanul kezdeményezni kell.
 44. Az üzemeltetés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni víz, és a felszín alatti víz ne szennyeződhessen.
 45. Tilos a felszíni, és felszín alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt).
 46. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknak.
 47. Az üzem szennyvizeit fogadó hálózat üzemeltetőjének, a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.-nek a 2019. április 18-án kelt. 10577-2019 iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani!
 48. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0056-325/2019. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
- 4.1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02062-2/2019. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:**

„A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. Nyírtelek 0355/30 hrsz. alatti galvánüzemének vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz elhelyezés tárgyú 37/367-1993 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélye módosításához

a szakhatósági hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadjuk.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése szerint: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály SZ-10/NEO/02671-2/2019. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya, a HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. (4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121. 0355/30 hrsz.) mint engedélyes kérelmére a Nyírtelek külterületén lévő galvánüzem vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz elhelyezés vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (érvényességi idő hosszabbítása) kiadása ügyében, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (5000 Szolnok, József Attila út 14.) megkeresése alapján, hatáskörünk vonatkozásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához a mellékelt dokumentáció alapján

hozzájárul az alábbiak szerint:

- Az üzemelés során az üzemeltetési és karbantartási szabályzatban foglaltakat be kell tartani. A kérelmező a szakhatósági állásfoglalás megadásához szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetésének eleget tett. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.3./ A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály mint katonai egészségügyi államigazgatási szerv 3478-7/2019. nyilvántartási számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (a továbbiakban: HM HF) a HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. (4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121. 0355/30 hrsz.) a Nyírtelek külterületén lévő galvánüzem vízellátására, szennyvízelvezetésére és csapadékvíz elhelyezésére vonatkozó 6031-4/1993. ügyiratszámú vízjogi üzemeltetési engedély módosításának kiadásához – közegészségügyi szempontból - az alábbi kikötésekkel hozzájárul.

- A mélyfúrású kút szükséges felülvizsgálatát, - a rendszeres, illetve szükség szerinti – tisztítását, karbantartását el kell végezni.
- A kútvíz csak egyéb gazdasági célú vízként használható, ivóvízellátáshoz nem alkalmazható.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Módosításom a Tisza/8764 (37/367-1993.) vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti, így azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A fenti előírások önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **120.000,- Ft.**
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz két példányban elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 60 000,- Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. (4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121, 0355/30 hrsz.) a Nyírtelek külterületén lévő galvánüzem vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz-elhelyezés tárgyú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása (hatályának meghosszabbítása) iránti kérelmét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékesség hiányában áttette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, [rövidítve: Katasztrófavédelmi Igazgatóság], mint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (6) értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

A kérelem tartalmazta:

- HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. 3-21/2019. nyilvántartási számú kérelmét
- Szakhatósági díj befizetését igazoló befizetési bizonylat.
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetési bizonylatot (2019.03.03.)
- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0056-325/2019. iktatószámú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat
- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0056-325/2019. ügyiratszámú vagyonkezelői hozzájárulását

Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos volt, a Hatóság a 36600/1327-2/2019.ált. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel a Kérelmezőt, aki a felhívásban foglalt kötelezettségeinek határidőre eleget tett.

Hiánypótlásként csatolta:

- Vízőra hitelesítési bizonyítványt
- Honvédelmi Minisztérium és a HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. közötti ingatlan bérleti szerződést (ny.t. szám: 1705/51-521/2017.)
- 2015.augusztus 05. keltezésű önellenőrzési tervet
- 515/1860 nytsz. galvanizáló műhely üzemeltetési technológiai utasítás VTU3-26 4. verzió
- NYÍRSEGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 10577-2019. iktatószámú szennyvíz befogadói nyilatkozatát

HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. a 2019.04.17-én tartott helyszíni szemle során felvett 36600/1327-9/2019.ált. iktatószámú jegyzőkönyvben nyilatkozott a lekötött kívánt vízmennyiségről valamint a vízhasználat jellegéről, valamint a keletkező csapadékvizek telken belüli szikkasztásáról.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 5-6 és 9. 10. pontja a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalát, a megyei kormányhivatal természetvédelmi, környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalát valamint a megyei kormányhivatal talajvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatósággént jelöli ki.

Továbbá a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 2. § szerinti kijelölés alapján, figyelemmel az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés szerinti meghatározott

feladat kapcsán megkeresésre kerül a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály mint katonai egészségügyi államigazgatási szerv.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság(ok), mint szakhatóság(ok) részére:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02062-2/2019. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 36600/1327/2019.ált. számú megkeresésével, a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. Nyírtelek 0355/30 hrsz. alatti galvánüzemének vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz elhelyezés tárgyú 37/367-1993 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélye módosítási eljárása során, szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. a Nyírtelek 0355/30 hrsz. alatti galvánüzemének vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz elhelyezés tárgyú 37/367-1993 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélye módosítását kezdeményezte.

A módosításban az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását kérte, változatlan feltételek mellett.

A Nyírtelek 0355/30 hrsz.-ú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem része Natura 2000 területeknek.

Az érintett területen barlang, barlang védőövezete nem található.

A kérelmezett tevékenység a fentiek alapján a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogszabályi követelményekkel nem áll ellentétben.

A nyilvántartásunkban az érintett területre vonatkozó feltárt, lehatárolt környezeti szennyezés, ill. annak megszüntetésére irányuló aktív vagy passzív kármentesítés, annak monitoringja nem szerepel.

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottuk, hogy a vízellátási-művek üzemeltetése nem kifogásolható, a hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

- A tevékenység során esetlegesen keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokkal kapcsolatos – hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint

a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt – kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok jegyzékét a 72/2013.(VIII.27.)VM rendelet tartalmazza.

- Az üzemeltetés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Hatóságunknak.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése és 1. melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontja hatóságunkat tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Korm. rendelet 3 mellékletének 2. táblázata alapján „A sajátos építményszakfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek” esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatala rendelkezik különös illetékességgel.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály SZ-10/NEO/02671-2/2019. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. (4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121. 0355/30 hrsz.) mint engedélyes kérelmére a, Nyírtelek külterületén lévő galvánüzem vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz elhelyezés vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (érvényességi idő hosszabbítása) kiadása ügyében, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (5000 Szolnok, József Attila u. 14.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályhoz 2019. április 03-án érkezett megkeresésében – a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálására vonatkozóan – szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte.

A megkereső hatóság által mellékelte és hivatalomnak megküldött dokumentációban foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya megállapította, hogy népegészségügyi szempontból, fentiek alapján a Nyírtelek külterületén lévő galvánüzem vízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz elhelyezés vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (érvényességi idő hosszabbítása) kiadásának akadálya nincs.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági közreműködés díja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1.§-a, 2. § (1) és az 1. melléklet XI. 6. pontja alapján került befizetésre.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (4) bekezdés értelmében: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam ki.

Hatásköröm az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, ill. 1. melléklet 16. táblázat 6. pontján alapul.

Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladati ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4-5. §-ai és a 2. melléklet állapítják meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály mint katonai egészségügyi államigazgatási szerv 3478-7/2019. nyilvántartási számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály az 36600/1327-3/2019. ált. ügyszámú megkeresésében felkérte a HM HF-t az ügyben szakhatósági állásfoglalás megadására.

A vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály előtt 2018. március 28-én indult.

A HM ARZENÁL Zrt. (Nyírtelek, Dózsa György u. 121.; a továbbiakban: Engedélyes) részére 6031-4/1993. ügyszámon vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

Az Engedélyes kérelmezi a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását.

A vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályának megváltoztatása közegészségügyiérdeket nem sért, ezért a szakhatósági állásfoglalás a rendelkező részben tett kikötésekkel megadható.

A HM HF a szakhatósági állásfoglalást az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzésrendjéről szóló 2011/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvényben foglalt előírások figyelembevételével hozta meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős minisztertulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 4.§-ban megállapított hatósági jogkörben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1.4. § (1) bekezdés b) és d), t), h), j), l), n), p), r) pontja alapján megállapított hatósági hatáskörben látja el.

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1) bekezdése szerintiformában és tartalommal a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg a HM HF.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt vízkészletjárulékra vonatkozó adatok/előírások a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § – 15/F.§-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 5. §, 5/C. §, 5/D §., a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek előírásra.

A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu honlapon érhetők el.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2024. május 31. napjában állapítottam meg. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A területi vízügyi hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményeket IV. felügyeleti kategóriába soroltam, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság öt évente végzi.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a *vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatl járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,

- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szennyvízkibocsátással, közcatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.

A fentieknek megfelelően jelen vízügyi hatósági eljárásban vízvédelmi hatósági jogkörömben a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályai szerint rendelkeztem a kibocsátási határértékekről.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 1. mellékletének 2.6.a és 6. és 13 pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem

rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 forintig terjedhet.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vizikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában, továbbá az Ákr.-ben foglaltakra megadtam.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §. (6) bekezdése állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kelt: Szolnok, *elektronikus bélyegző szerint*


**Matuska Zoltán tő. ezredes,
igazgató**

Melléklet: -

Terjedelem: 16 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják:

1. Irattár
2. HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. (4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 121.) + cégkapu
3. NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó út 5.) + cégkapu
4. Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 5-7.) – hivatali kapu
5. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság – elektronikusan, nova szeüsz
6. E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – cégkapu
7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály + nova szeüsz
8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály + nova szeüsz
9. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, mint katonai egészségügyi államigazgatási szerv – elektronikusan, hivatali kapu
10. Vízikönyv + 1 tervcsomag
11. VKJ
12. Kataszter

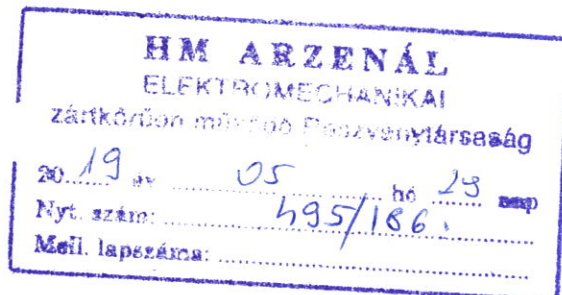

Cím: 5000 Szolnok, József Attila u. 14., 5000 Szolnok Pf.: 110.
 Telefon: 36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114
 E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

